

Archivado: Jueves 23 de octubre de 2025 10:31:12 AM
De: [Amanda Froman](#)
Correo
Horario de recepción: Mar 21 de octubre de 2025 a las 03:34:48
Enviado: Mar 21 de octubre de 2025 a las 3:32:30 AM
Para: [Neal, Erin@DTSC](#)
Cc: [Ken Habaradas](#)
Asunto: Ref.: CCL: Respuesta a la Carta con los Requerimientos de Cumplimiento del DTSC del 20 de junio de 2025
Importancia: Normal
Sensibilidad: Ninguna
[TF13_Post Treatment Layout_09-21-25.pdf](#); [TF13_Pre Treatment Layout_10-05-25.pdf](#); [Tank Farm 10 Layout 2025-1017.pdf](#); [Tank Farm 7 Layout 2025-1017.pdf](#); [CCL MASTER LMS ASBUILT_2025-10- 20.pdf](#);

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos,

En nombre de Chiquita Canyon, LLC, adjuntamos los mapas más recientes del parque de tanques y del campo de pozos, que se están presentando conforme a la carta de requerimientos de cumplimiento del DTSC del 20 de junio de 2025, consistente con la respuesta de Chiquita del 25 de julio de 2025.

Háganos saber si tiene alguna pregunta.

Atentamente,

Amanda Froman
Gerente de Cumplimiento
Vertedero de Chiquita Canyon
(celular) 661-625-1409

De: Amanda Froman <Amanda.Froman@WasteConnections.com>

Enviado: Viernes 25 de julio de 2025 5:22 PM

Para: Neal, Erin@DTSC <erin.neal@dtsc.ca.gov>; Zmily, Zanalee@DTSC <zanalee.zmily@dtsc.ca.gov>; Clark, Dylan@DTSC <dylan.clark@dtsc.ca.gov>

Cc: Ken Habaradas <khavaradas@ph.lacounty.gov>; Robert Ragland <rragland@ph.lacounty.gov>; Liza Frias <lfrias@ph.lacounty.gov>; Nichole Quick <nquick@ph.lacounty.gov>; Shikari Nakagawa-Ota <sota@ph.lacounty.gov>; Karen Gork <kgork@ph.lacounty.gov>; Renee Jensen <rjensen@fwhb.com>; Blaine McPhillips <bmcphillips@counsel.lacounty.gov>; Emiko Thompson <ethomp@dpw.lacounty.gov>; Alex Garcia <agarcia@planning.lacounty.gov>; Ai-Viet Huynh <ahuyh@planning.lacounty.gov>; Mindermann, Wes@CalRecycle <wes.mindermann@calrecycle.ca.gov>; Thalhamer, Todd@CalRecycle <todd.thalhamer@calrecycle.ca.gov>; Lindberg, Jeff@ARB <jeff.lindberg@arb.ca.gov>; Jack Cheng <jcheng@aqmd.gov>; Larry Israel <lisrael@aqmd.gov>; Casas, Enrique@Waterboards <enrique.casas@waterboards.ca.gov>; Thanne.Berg@dtsc.ca.gov; Dan.Ziarkowski@dtsc.ca.gov; Peter.Ruttan@dtsc.ca.gov; Tim.Crick@dtsc.ca.gov; Diane.Barclay@dtsc.ca.gov; Christopher.Kane@dtsc.ca.gov; Johnathon.Crook@dtsc.ca.gov; Lisa.Winebarger@dtsc.ca.gov; Dylan.Smith <Dylan.Smith@WasteConnections.com>; Sarah.Phillips <Sarah.Phillips@WasteConnections.com>; Kate Logan <Kate.Logan@WasteConnections.com>; Steve Cassulo <Steven.Cassulo@WasteConnections.com>; John Perkey

<John.Perkey@WasteConnections.com>; Megan L. Morgan <MMorgan@bdlaw.com>; Nicole B. Weinstein <nweinstein@bdlaw.com>

Asunto: CCL: Respuesta a la Carta con los Requerimientos de Cumplimiento del DTSC del 20 de junio de 2025

[REMITENTE EXTERNO: Tenga precaución con los enlaces/adjuntos]

Todos -

En nombre de CCL, adjunto una respuesta a la carta con los requerimientos de cumplimiento del DTSC del 20 de junio de 2025. Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta o si desea que lo llamemos para conversar sobre el tema.

Atentamente,

Amanda Froman
Gerente de Cumplimiento
Vertedero de Chiquita Canyon
Waste Connections, Inc.
(celular) 661-625-1409

CCL Tier 3 POST TREATMENT

4" Black Line : Treatment Fill Pipe

4" Blue Line : Loadout Pull Pipe

4" Orange Line : Retreat Pipe


TREATED TANKS
Total = 80

EAST TREATMENT

- Bank #1
- Bank #2
- Bank #3
- Bank #4
- Bank #5
- Bank #6

WEST TREATMENT

- Bank #7
- Bank #8
- Bank #9
- Bank #10
- Bank #11
- Bank #12
- Bank #13

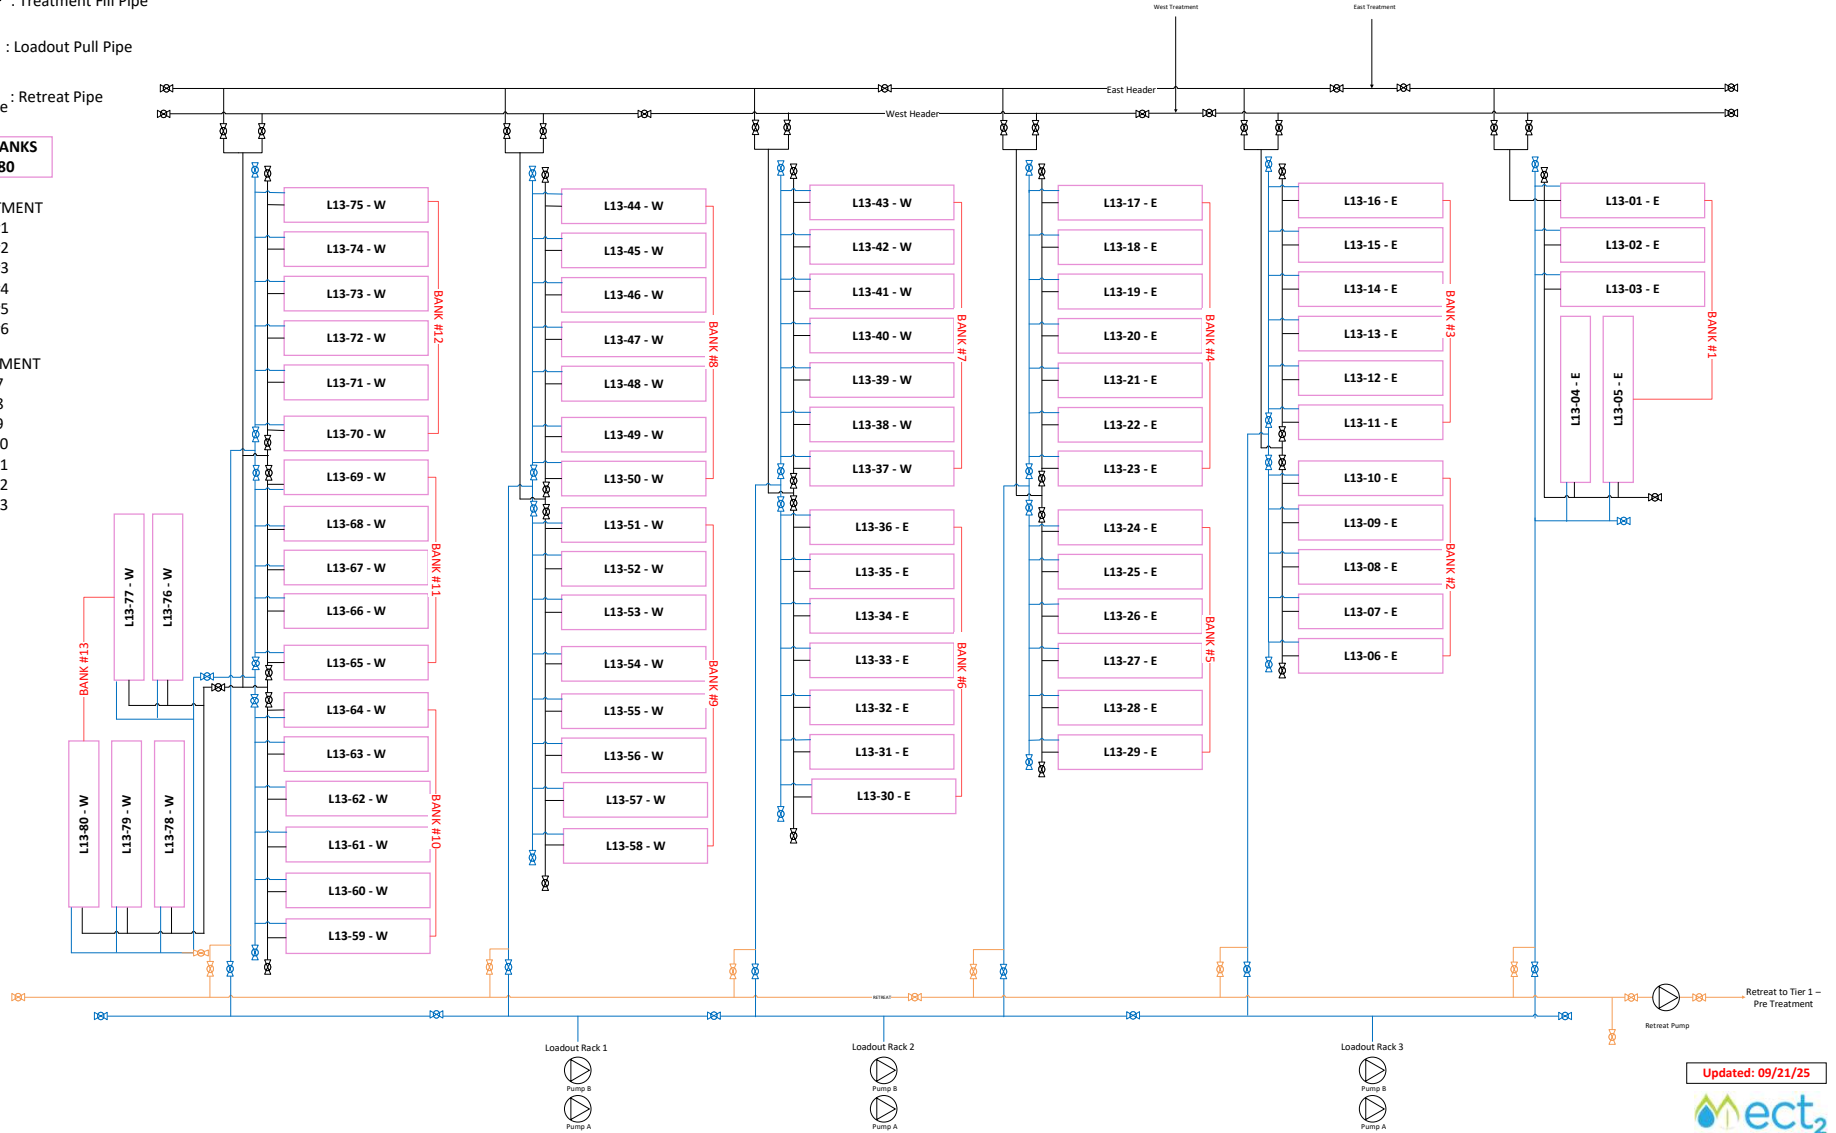

Updated: 09/21/25

CCL Tier 1

PRE-TREATMENT

- 4" Green Line

HAZ Loadout
- 4" Orange Line

Retreat Pipe
- 4" Purple Line

Backwash &
Dewatering Pipe
- 4" Black Line

Treatment Pipe
- 8" Red Line

Inlet Feed Pipe
- 4" Blue Line

Sludge Tanks
Fill/Pull Pipe


Clarifier Tanks = 16

Influent Tanks = 38

Reserve Influent Tanks = 20

Sludge Tanks = 5


H2S Condensate

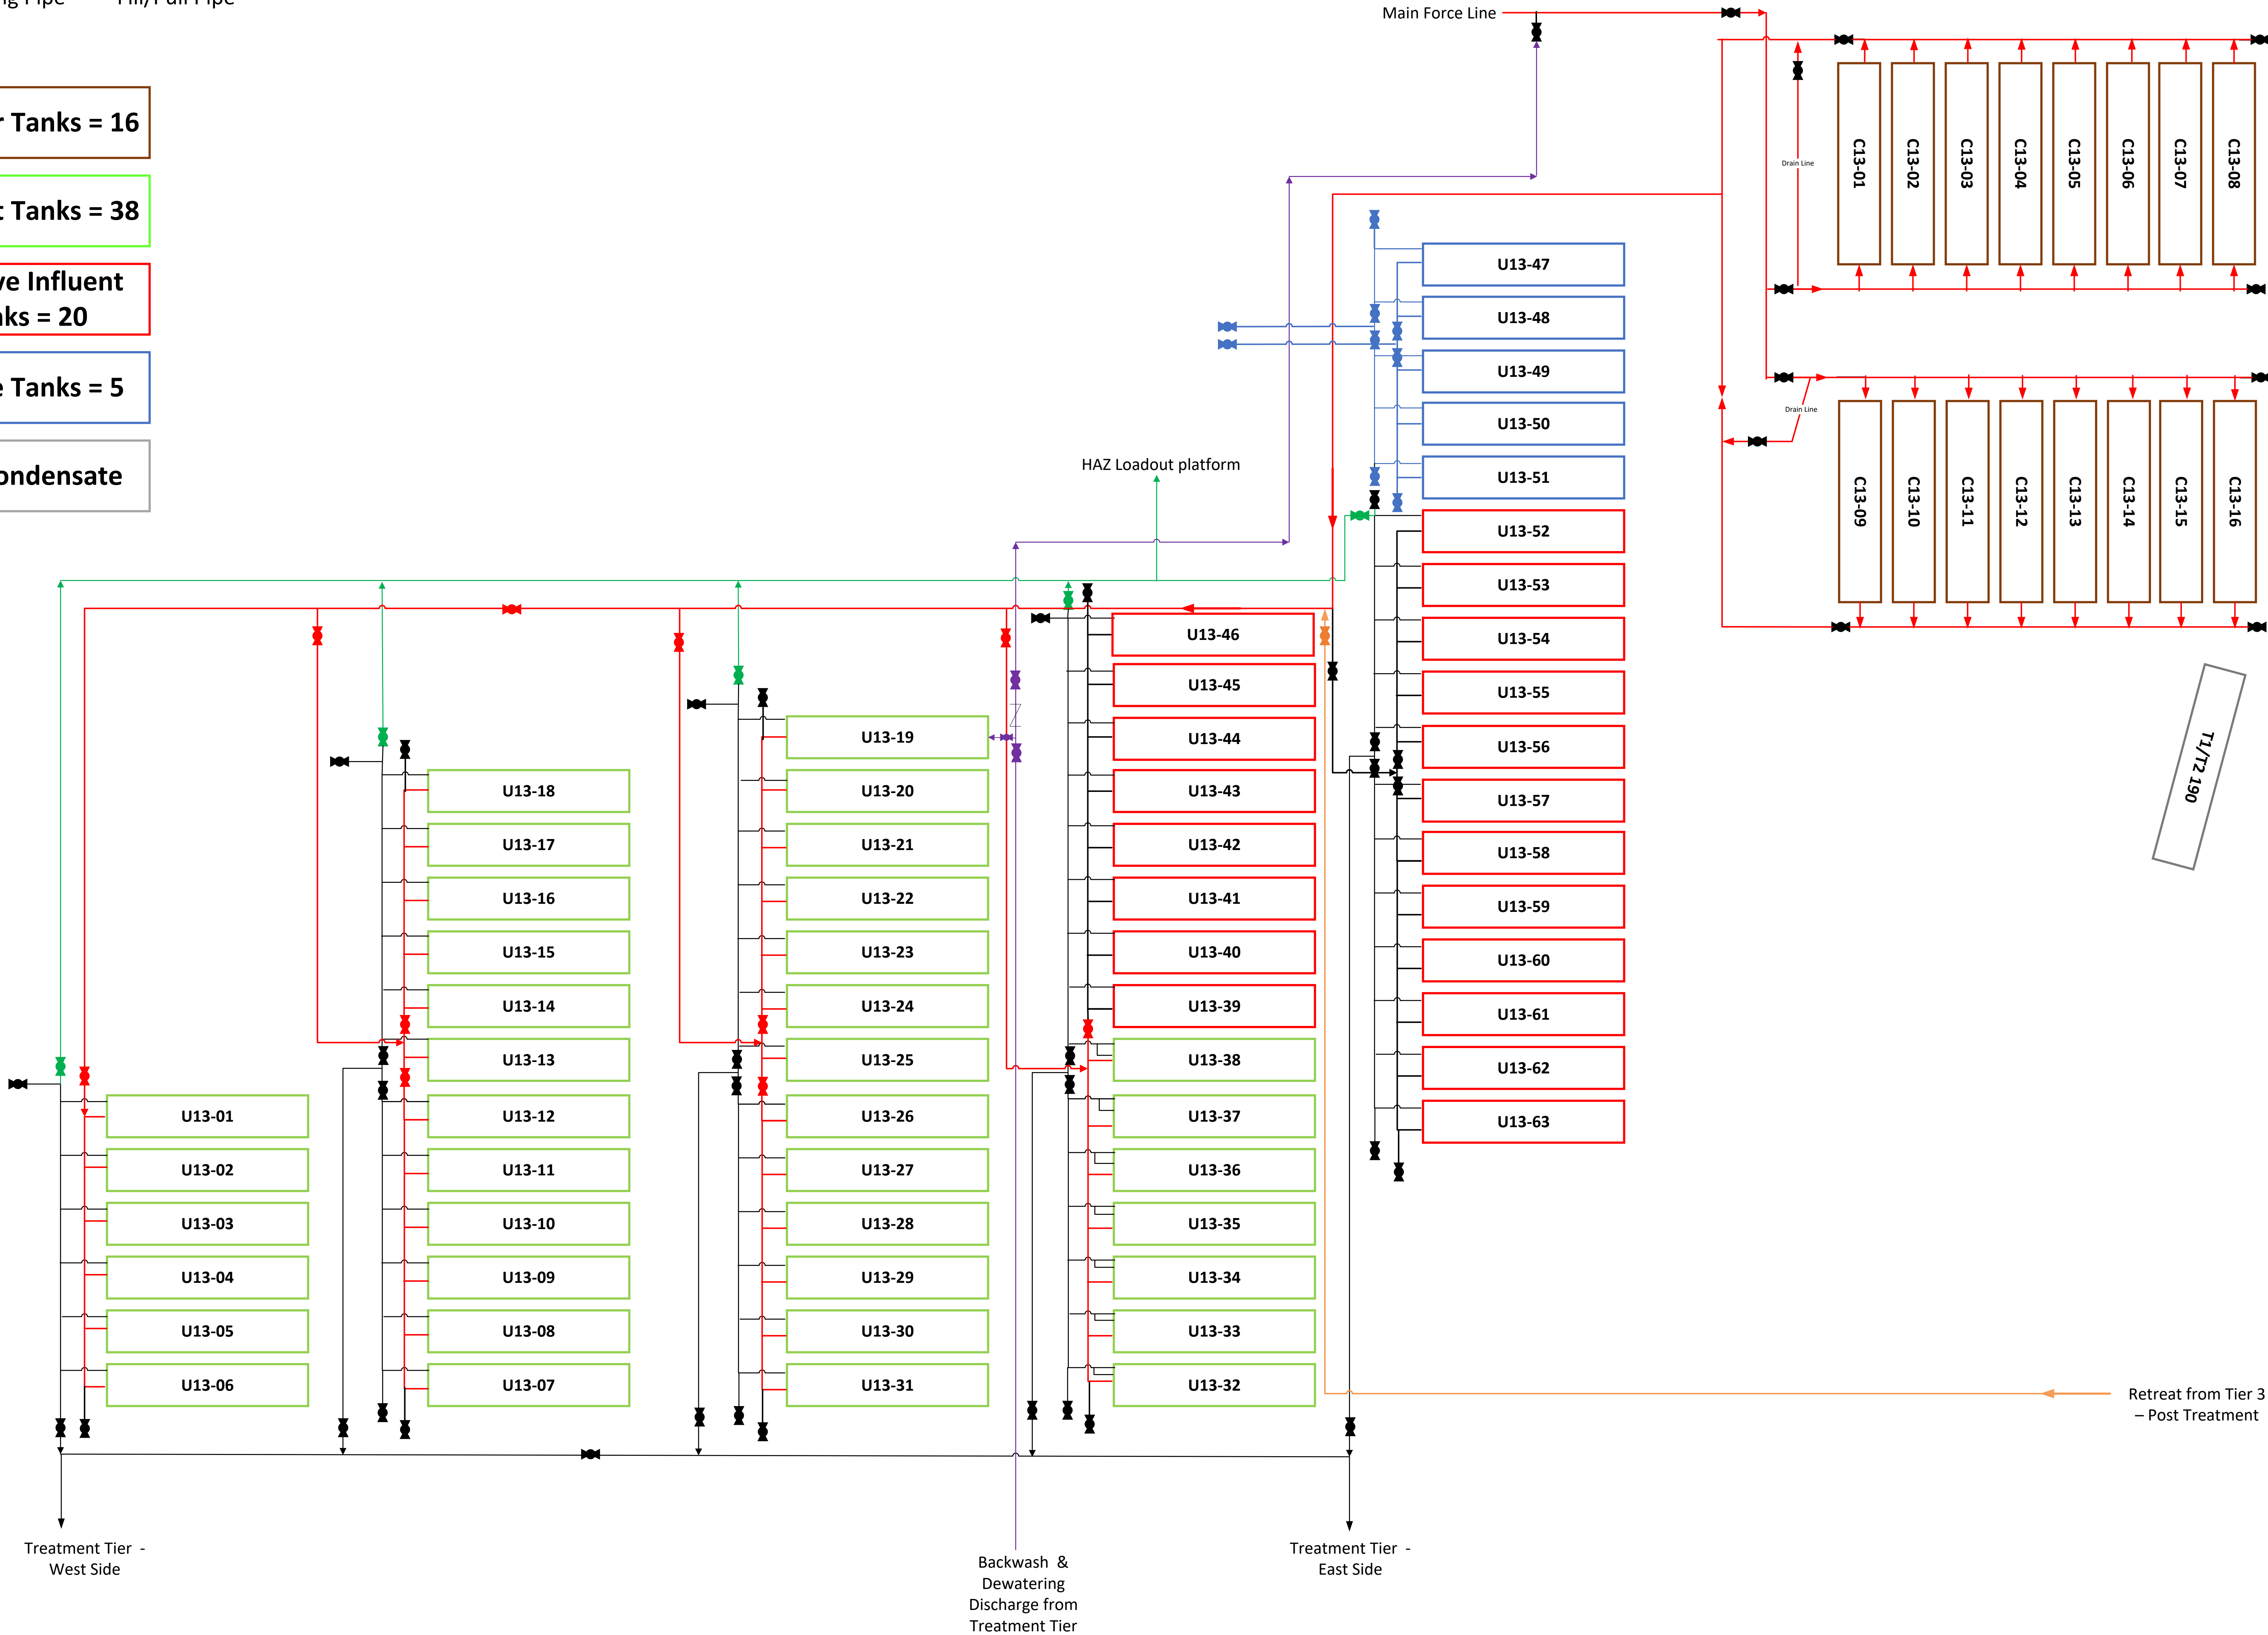

Updated: 10/17/25

In Service

Not in Service

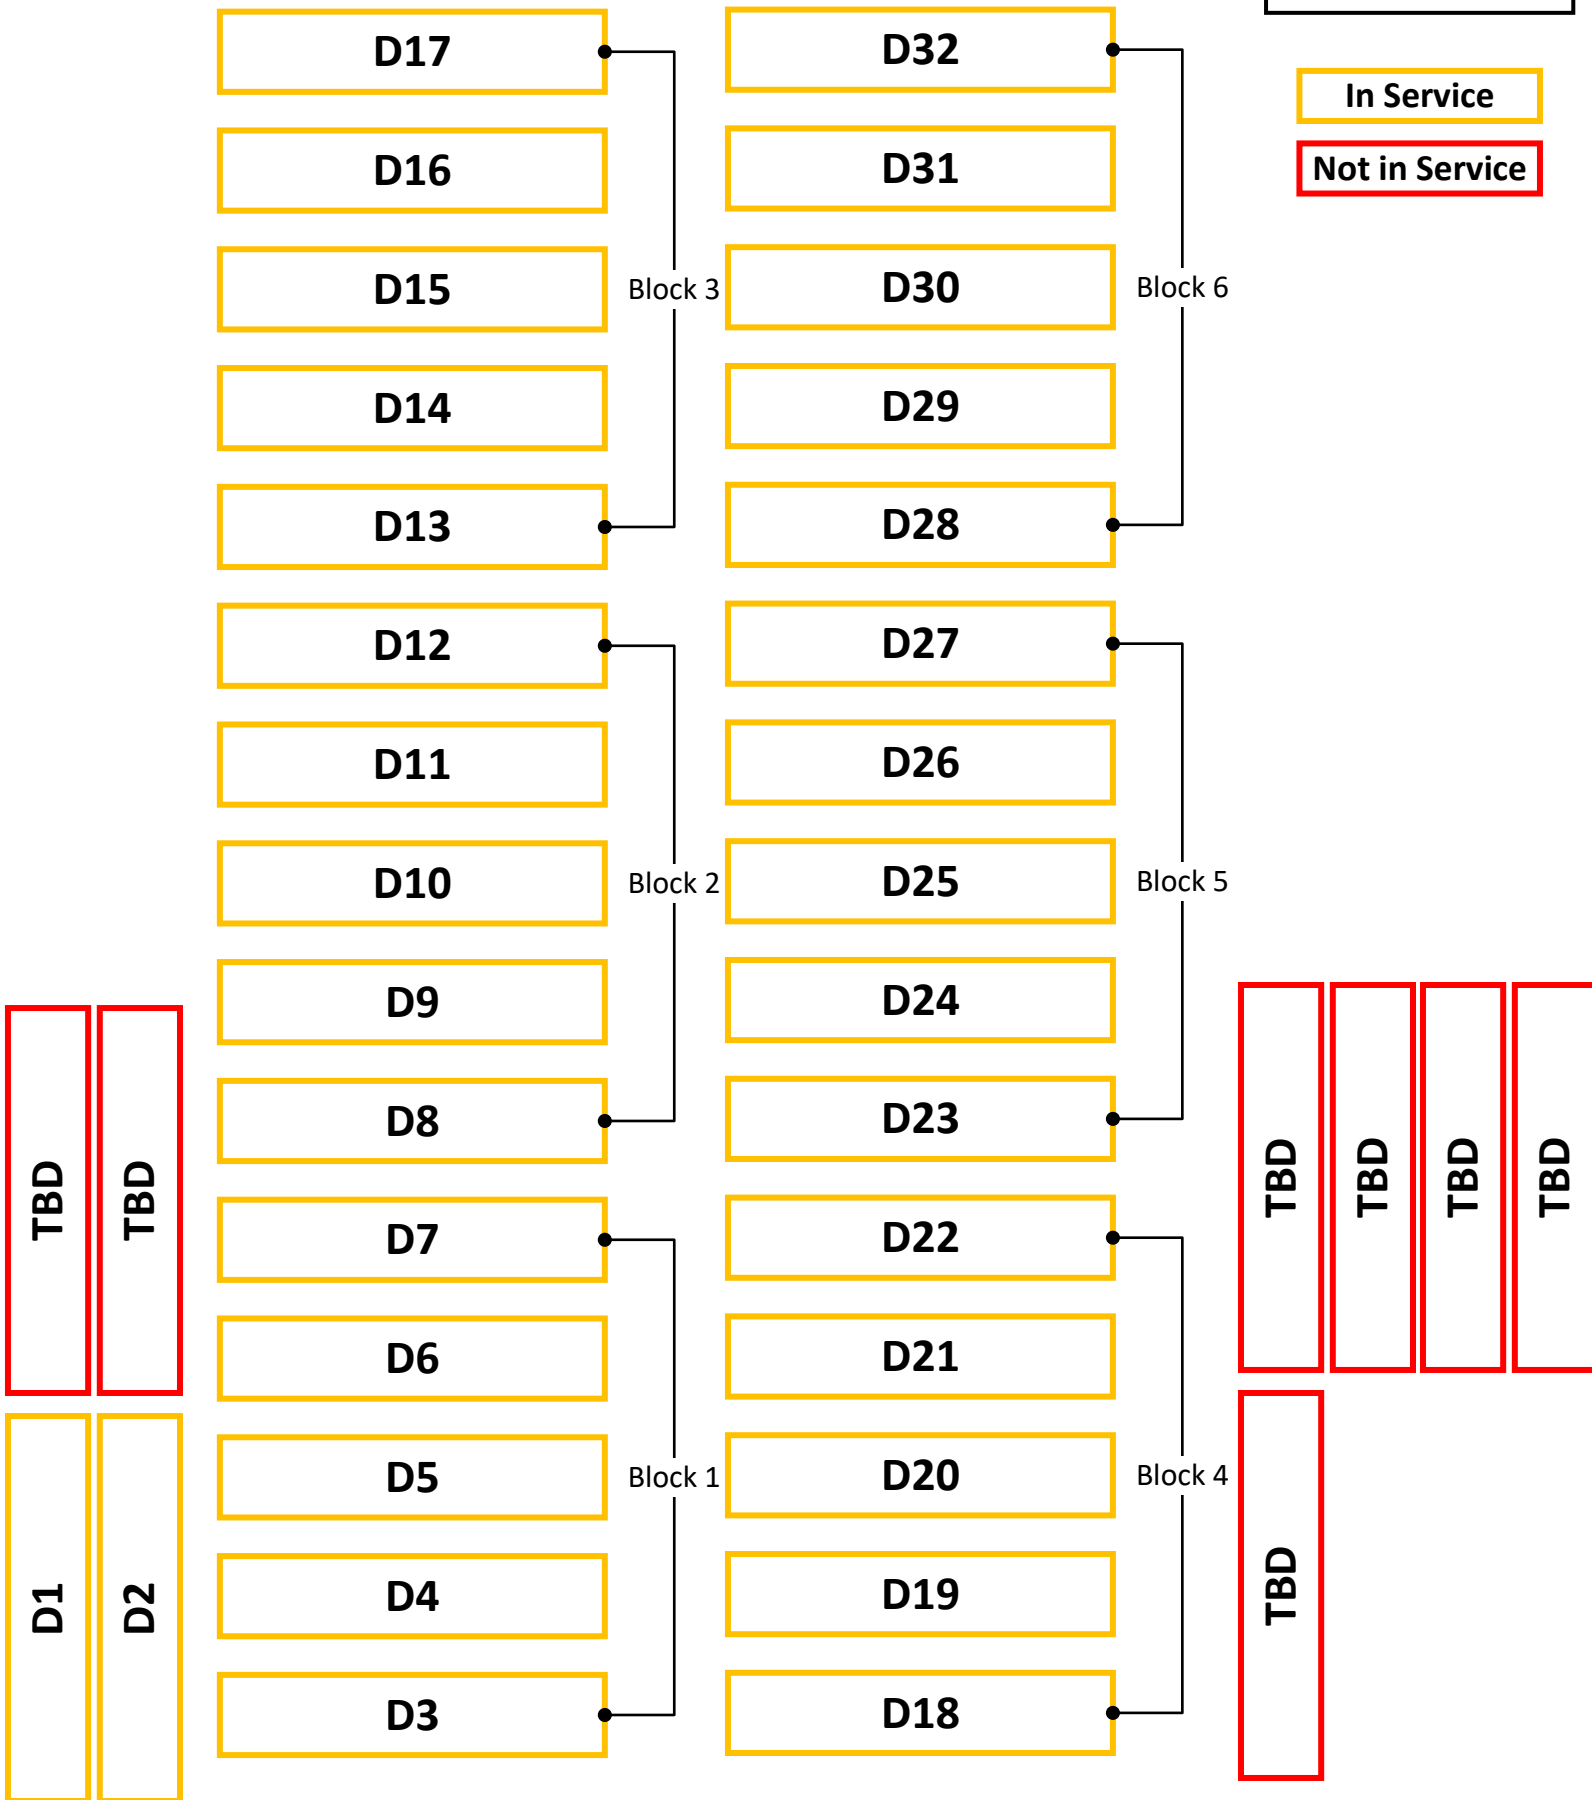

CCL – TF7

112

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

73	72	83	84	247	71
----	----	----	----	-----	----

LCM-05	LCM-06	LCM-15	SW-03	SW-04
LCM-04	LCM-07	LCM-14	SW-02	SW-05
LCM-03	LCM-08	LCM-13	SW-01	SW-06
LCM-02	LCM-09	LCM-12	44	SW-07
LCM-01	LCM-10	LCM-11	111	SW-08

NOT IN SERVICE
CONDENSATE
B-SUMP
Storm Water
LCM

Updated: 10/17/25



